

Liittymähinnasto

1.9.2024

Kajave Oy noudattaa liittymismaksuissa ns. vyöhykehinnottelua, jonka periaatteet Energiavirasto on vahvistanut valtakunnallisesti noudatettaviksi.

Liittymismaksulla katetaan jakeluverkon rakennuskustannuksia liittymispisteeseen saakka. Liittämiskohta määritetään liittymissopimuksessa ja se on yleensä sähköistettävän tontin rajalla.

Liittymismaksu ei sisällä liittymispisteen ja asiakkaan mittauskeskuksen välistä liittymisjohtoa. Asiakas voi rakennuttaa liittymisjohdon valitsemallaan urakoitsijalla, mutta liittymisjohdon poikkipinnan, rakenteen ja asennustavan pitää vastata verkkoyhtiön vaatimuksia.

Liittymismaksut vyöhykkeillä

Pääsulake	Vyöhyke 1	Vyöhyke 2
3 x 25 A	4 150	6 280
3 x 35 A	5 060	7 190
3 x 50 A	6 380	8 600
3 x 63 A	7 590	9 720
3 x 80 A	9 110	
3 x 100 A	10 930	
3 x 125 A	13 160	
3 x 160 A	16 290	
3 x 200 A	19 840	
Suuremmat liittymät	95 €/A	
Pienliittymät ¹⁾	1 920	4 050

1) Pienliittymällä tarkoitetaan 1-vaiheiliittymää, jonka enimmäisteho on 500 W. Niitä ovat esimerkiksi yhteisantennivahvistimet, liikenteen mittauspisteet ja mainostaulut.

Vyöhykkeellä 2 sijaitsevat suuremmat tai vyöhykkeiden ulkopuoliset kohteet

Liittymismaksu perustuu joko alue- tai tapauskohtaiseen hinnoitteluun.

Keskijänniteliittymät

10 ja 20 kV	45 kV	Liityntäpiste sähköasemalla
Verkon	Verkon	Verkon
laajennuskustannukset + 81 €/kVA	laajennuskustannukset + 66 €/kVA	laajennuskustannukset + 21,2 €/kVA

Suurjänniteliittymät


Verkon
laajennuskustannukset+
17,3 €/kVA

Vyöhyke 1 ²⁾

Vyöhykkeen 1 mukaista hinnoittelua noudatetaan kohteissa, joissa suoraan mitattu etäisyys liittymiskohtaan on enintään 200 metriä olemassa olevasta muuntamosta tai kohde sijaitsee voimassaolevilla asemakaava-alueilla taajamissa. Asemakaava-alueiksi ei lasketa ranta-asemakaavoja eikä vanhoja rantakaavoja.

Vyöhyke 2 ²⁾

Vyöhykkeen 2 mukainen hinnoittelu on voimassa max. 3 x 63 A kohteissa, joissa suoraan mitattu etäisyys liittymiskohtaan on yli 200 metriä, mutta enintään 800 metriä olemassaolevasta muuntamosta.

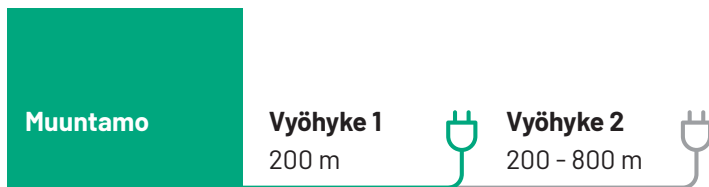

2) Vyöhykehinnoittelua ei sovelleta muuntopiireihin, joissa on aiemmin määriteltä aluehinta tai voimassa oleva normaalia kalliimman liittymän palautusehto. Etäisyys muuntamosta määritetään verkonhaltijan karttatietojärjestelmän koordinaattien perusteella.

Liittymän toimitusaika ^{*)}

Vyöhyke 1	väh. 4 viikkoa
Vyöhyke 2	väh. 9 viikkoa
Vyöhykkeiden ulkopuolella	2-6 kuukautta

*) Allekirjoitetun liittymissopimuksen palaututtua Kajavelle.

Tuotannon liittymät

Nimellistehoaltaan alle 2 MVA:n tuotannon liittymismaksu määräytyy liittymisestä aiheutuvien välittömien kustannusten perusteella.

Yli 2 MVA:n tuotantoliittymien liittymismaksu määräytyy verkon laajennuskustannusten ja kapasiteettivarausmaksun perusteella. Tuotantoliittymien kapasiteettivarausmaksut eri jännitetasoilla ovat samat kuin kulutusliittymissä.

Tuotannon liittymien liittymispiste ja jännitetaso määritetään verkonhaltijan teknisten ehtojen ja liittymisperiaatteiden mukaisesti.

Liittymän koon muuttaminen

Liittymän suurentamisesta veloitetaan lisäliittymismaksu, joka on yleisesti hinnaston uutta ja olemassa olevaa liittymän sulakekokoa tai tehoa vastaavien liittymismaksujen erotus.

Tehopohjaisissa liittymissä liittymän suurentamisen perusteena on kahden suurimman kuukauden pätötehuippujen keskiarvo viimeisten 12 kuukauden ajalta.

Jos liittymän kokoa pienennetään, liittymismaksujen erotusta ei palauteta liittyjälle.

Liittymän kolmivaiheistaminen

Liittymän kolmivaiheistamisesta peritään verkkopalveluhinnaston mukainen mittalaitteen siirtomaksu.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä liittymämyyntiimme.

Muuta huomioon otettavaa

Liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia ja siirtokelpoisia yleisten liittymisehtojen mukaisesti. Liittymismaksua ei palauteta sopimuksen päätyttyä.

Kapasiteettivarausmaksun laskennassa käytettävä teho määritetään muuttamalla pääsulakkeen nimellisvirta tehoksi muuntosuhteella $1,5 A = 1 kVA$.

